

图例：



冷水供应点(含截止阀).除特别注明外,管径均为15MM,
墙面来水距离地面高度为300MM.



热水供应点(含截止阀).除特别注明外,管径均为15MM,
墙面来水距离地面高度为300MM.



冷水供应点(含截止阀).除特别注明外,管径均为15MM,
地面来水距离地面高度为100MM.





排水点.除特别注明外,管径均为50MM,
距离地面高度为50MM.



冷凝排水点,除特别注明外,管径均为38MM,
距离地面高度为50MM.

备注:

1. 所有的尺寸均以做好地面计算。
2. 所有供水及蒸汽供应位需设有闸制。
3. 所有供水供应压力为25PSI 50PSI
4. 冷热水点位水平距离为200MM.
5. 各冷水之供应点必须配有三角阀。

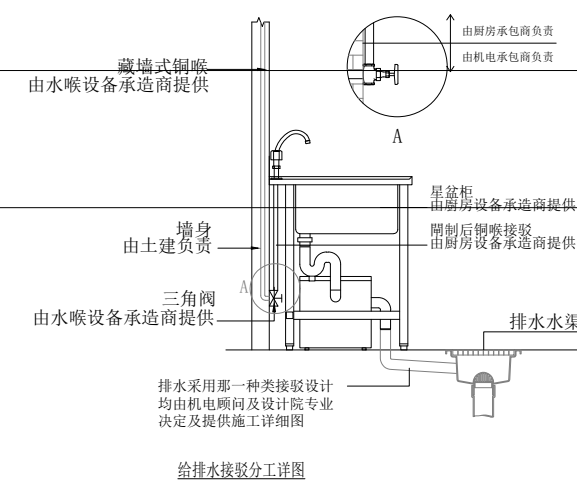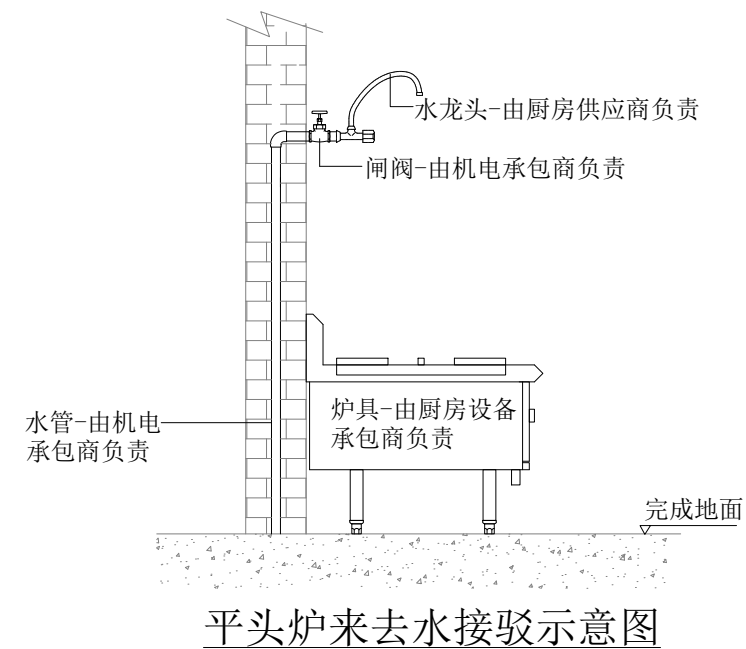

中垣设计

贵州中垣设计有限公司
Guizhou Zhongyuan Design Co., Ltd.

备注:

1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门审批后方可生效。

2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。

4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。

6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位
CONSTRUCTION UNIT

罗定市双东环保工业园服务中心

工程名称
PROJECT NAME

禅城、罗定共建产业孵化基地
配套设施一期

注册师印章
REGISTRAR'S SEAL

出图专用章
SPECIAL SEAL FOR DRAWING

项目负责人	吴丹	吴丹
专业负责人	陆喆	陆喆
审定人	唐银	唐银
审核人	陆喆	陆喆
校对	孙丽明	孙丽明
设计	胡嫒	胡嫒

图纸名称
DRAWINGS TITLE

一层厨房设备给排水点位图

图纸比例	1:100
图 号	水施-04
专 业	给排水
设计阶段	施工图
设计日期	2024. 11